

## Els professionals d'infermeria amb rol col·laboratiu ja poden proposar altes i comunicats d'IT

També s'han incorporat noves millores en la gestió de les incapacitats temporals (IT).

**Temps de lectura:** 3 minuts.


A partir del dia 10 de maig de 2022, a Girona, i del dia 11 de maig, a la resta del territori, els professionals d'infermeria ja poden emetre propostes d'alta i de comunicats de confirmació d'una incapacitat temporal (IT), a través del rol col·laboratiu.

### Modificació d'una proposta de baixa IT quan es troba "En curs"

Per tal de modificar una baixa per incapacitat temporal, cal accedir a la IT fent-hi doble clic a damunt.




Si no s'ha escollit cap metge delegat amb anterioritat, s'obre una finestra d'avís.

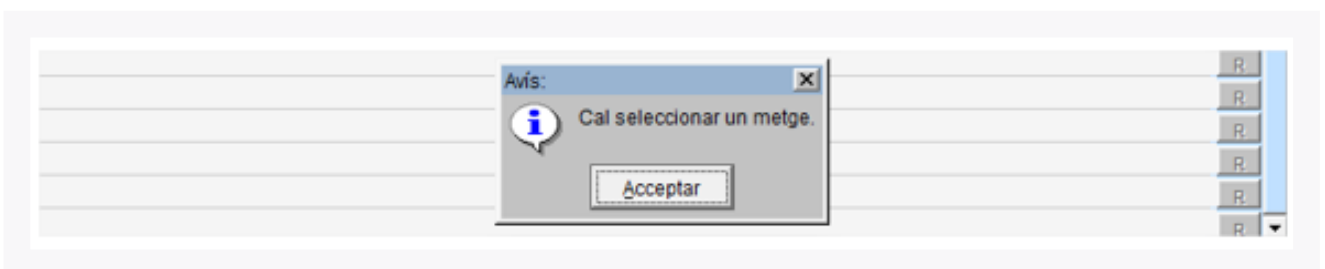


Per buscar el professional de medicina que autoritzarà la IT, hi ha 3 opcions:

- **UP.** Es mostren els professionals mèdics assignats a la mateixa unitat productiva on està treballant el professional d'infermeria titular de la sessió.
- **Edifici.** Es mostren els professionals mèdics assignats al mateix edifici.
- **Tots.** Es mostren els professionals mèdics donats d'alta a l'ECAP. Aquesta és l'opció adequada quan es busca un professional mèdic suplent en l'EAP.

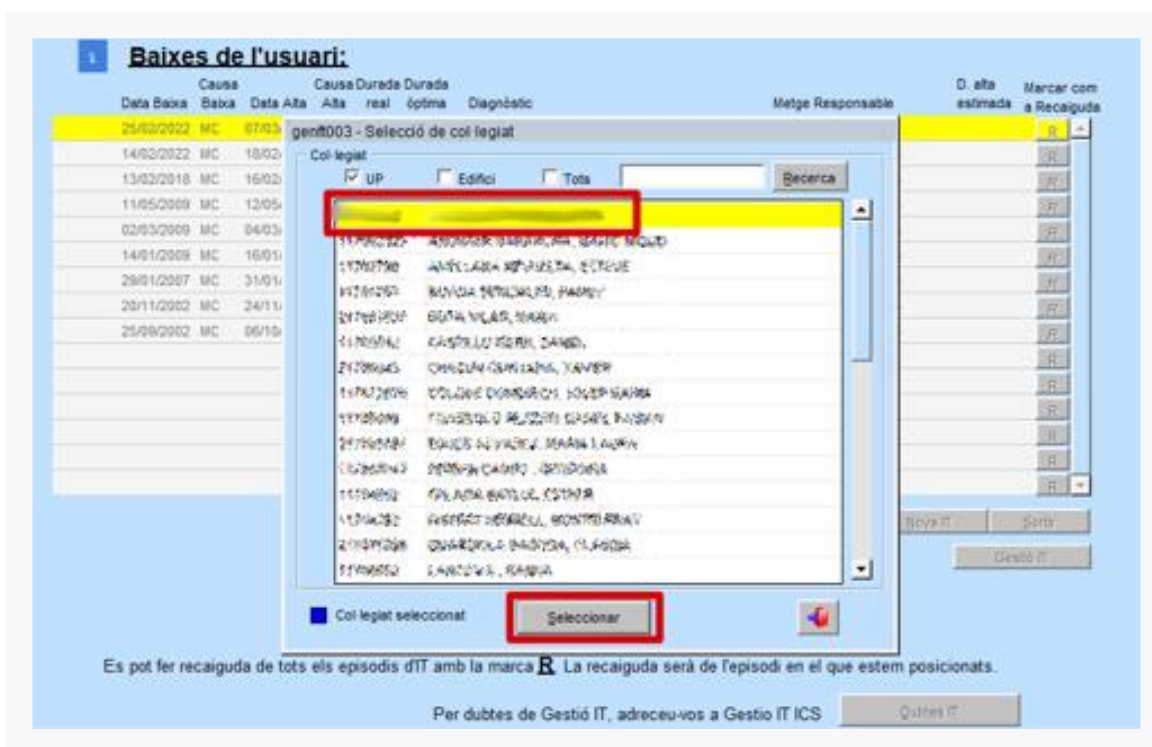

Tot seguit, cal introduir les dades bàsiques de la baixa (indicant, com a dia de baixa, una data anterior a l'actual) i s'ha de fer clic al botó *Guardar*.

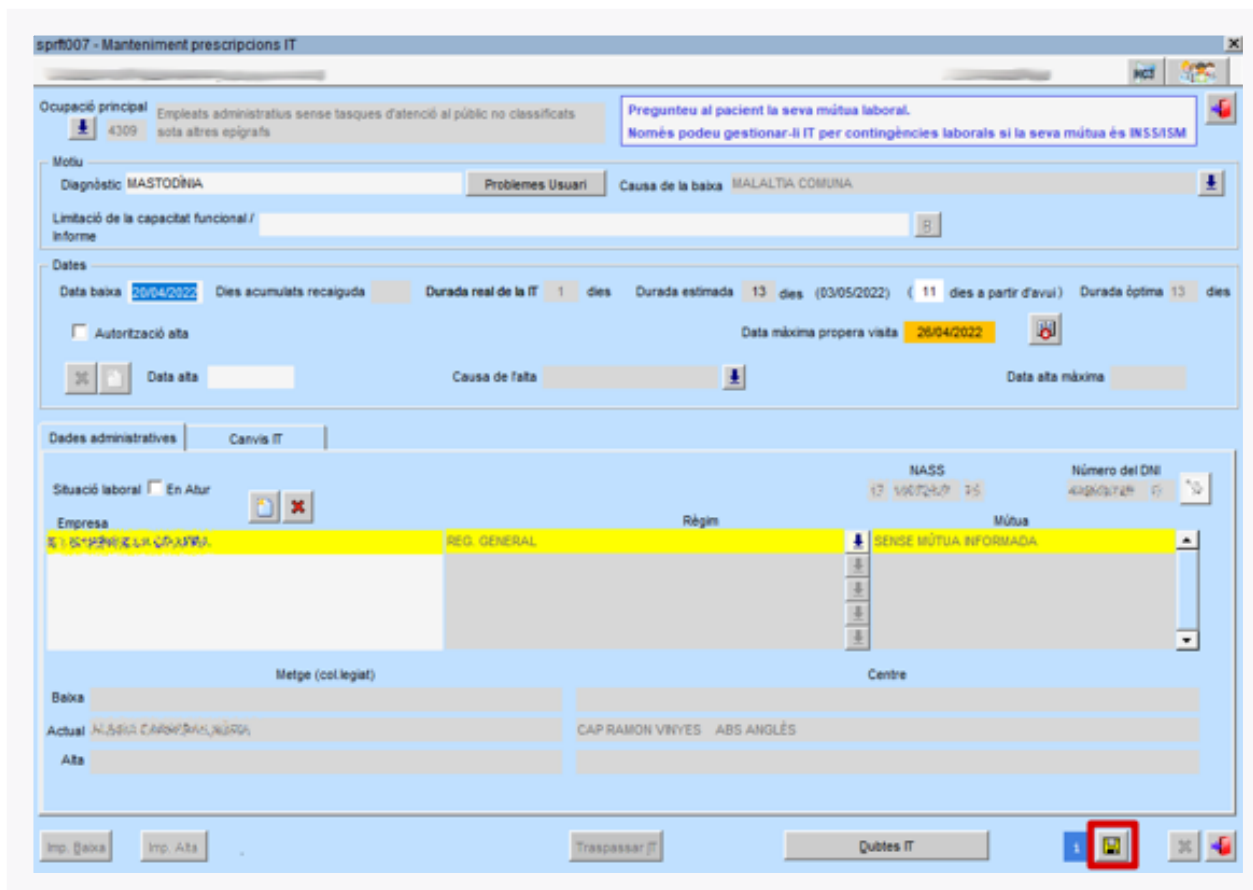

I els canvis realitzats queden reflectits a la pantalla de manteniment de les IT del pacient.


1		Baixes de l'usuari:		Causa		Causa Durada Durada		Diagnòstic		Metge Responsable		D. alta estimada		Marcar com a Recaiguda	
Data Baixa	Baixa	Data Alta	Alta	real	òptima										
en curs	20/04/2022	MC		2	13	MASTODÍNIA							06/05/2022		
	25/02/2022	MC	07/03/2022	CM	11	13	RINOFARINGITIS AGUDA (REFREDAT COMÚ)								R

### Creació i modificació d'una proposta de comunicat de confirmació d'IT

Quan es detecta que una IT segueix oberta i que cal generar un comunicat, cal fer una proposta de nou comunicat.

i		Baixes de l'usuari:		Causa		Causa Durada Durada		Diagnòstic		Metge Responsable		D. alta estimada		Marcar com a Recaiguda	
Data Baixa	Baixa	Data Alta	Alta	real	òptima										
	20/04/2022	MC		2	13	MASTODÍNIA							06/05/2022		

Per fer-ho, cal fer clic damunt del botó *Cons Comunicat*.

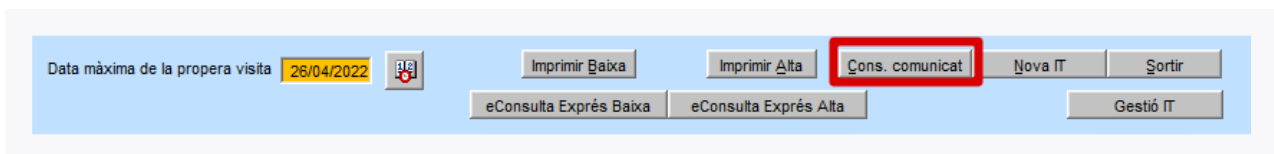

Aquesta acció obre la pantalla per generar el comunicat, on s'ha de fer clic a *Nou comunicat*.

prtfg116c - Gestió individual de comunicats de confirmació d'IT

**Dades IT**

CIP: [obscured]    Data de Baixa: 20/04/22    Durada IT (dies) estimada / real: 17 / 2  
 Nom Pacient: [obscured]    Data alta estimada: 06/05/2022  
 Recaiguda acumulada (dies):

**Dades Col·legiat Seguiment Baixa**

Col·legiat: [obscured]  
 Centre: [obscured]

Catàleg: CM10MC    Diagnòstic: N64.4    I/MASTODÍNIA  
 Lim. de la cap. funcional:  
 Empresa/es pacient: [obscured]    Permis alta: No

**Dades Comunicats de Confirmació**

Anòmal	Nº Com.	Data Comunic.	Data Imp. Com.	Num. Col·legiat	Nom Col·legiat	D.màx. prop. visita
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

**Nou Comunicat**    Comunicat d'Alta

eConsulta Exprés

Per defecte, el sistema pren la data actual i calcula automàticament el dia del proper control.  
En aquesta pantalla, cal indicar l'informe i fer clic a *Acceptar*.

Tot seguit, es genera el comunicat i es mostra pendent de validar ("en curs").

Dades Comunicats de Confirmació						
Anòmal	Nº Com.	Data Comunic.	Data Imp. Com.	Num. Col·legiat	Nom Col·legiat	D.màx. prop. visita
en curs	<input type="checkbox"/>	21/04/2022		11703632		05/05/2022
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					

### Creació i modificació d'una proposta d'alta IT

Quan es vol gestionar una alta, s'ha de fer doble clic damunt l'episodi.

Data Baixa	Causa Baixa	Data Alta	Causa Alta	Durada real	Durada òptima	Diagnòstic	Metge Responsable	D. alta estimada	Marcar com a Recaiguda
20/04/2022	MC	06/05/2022		2	13	MASTODÏNIA		06/05/2022	
25/02/2022	MC	07/03/2022	CM	11	13	RINOFARINGITIS AGUDA [REFREDAT COMÚ]			R
14/02/2022	MC	18/02/2022	CM	5	10	COVID-19			

Tot seguit, per activar la data de l'alta, s'ha de fer clic damunt la icona del full en blanc. Per defecte, el sistema copia la data del dia actual. També cal indicar el motiu de l'alta en el camp *Causa de l'alta*.

sprft007 - Manteniment prescripcions IT

Ocupació principal 4309 Empleats administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats sota altres epígrafs

Motiu: Diagnòstic MASTODÍNIA, Problemes Usuari, Causa de la baixa MALALIA COMUNA

Dates: Data baixa 20/04/2022, Durada real de la IT 2 dies, Durada estimada 17 dies (06/05/2022), Durada òptima 13 dies

Data alta 21/04/2022, Causa de falta CURACIÓ/MILLORA PERMET

Situació laboral En Atur, Empresa REG. GENERAL, Règim SENSE MÚTUA INFORMADA

Buttons: Imp. Baixa, Imp. Alta, Traspassar IT, Dubtes IT, **Guardar**

En fer clic a *Guardar*, l'alta es mostra "en curs" a la pantalla *Manteniment IT*.

sprft205 - Manteniment IT

**Baixes de l'usuari:**

Data Baixa	Baixa	Data Alta	Alta	Durada real	Durada òptima	Diagnòstic	Metge Responsable	D. alta estimada	Marcar com a Recaiguda
20/04/2022	MC	21/04/2022	CM	2	13	MASTODÍNIA			
25/02/2022	MC	07/03/2022	CM	11		RINOFARINGITIS AGUDA (REFREDAT COMÚ)			

### Validació o rebuig d'una proposta d'alta IT

Quan el professional de medicina de família rep la proposta d'alta IT, la pot visualitzar en la pantalla següent:

siap\_print - Recerca d'usuaris

Dades clíniques II prQves Prescripció Agenda paciEnts vacUnes Catàlegs aLtres aJuda docuMentació Suport

Dades de l'usuari: Rea. H.Vis. Nom Cognom1 Cognom2

Propostes pendents de signatura/validació

sprft023 - Model Col·laboratiu d'Infermeria - Propostes pendents de signatura/validació

Usuari	Nom	Prescripcions	ITs INF	ITs ADM	PAO
<input type="checkbox"/>		0	1	0	-
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Prescripcions ITs INF ITs ADM PAO

CIP	Nom	Data baixa	Diagnòstic	Durada	Data alta	Motiu alta	Data comunicat prop. vis.	Data màx. prop. vis.	Validar
<input checked="" type="checkbox"/>		20/04/22	MASTODÍNIA	2	21/04/22	I			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>

Si el professional està d'acord amb l'alta, ha marcar la casella de la dreta i fer clic a *Validar*.

sprft023 - Model Col·laboratiu d'Infermeria - Propostes pendents de signatura/validació

Usuari	Nom	Prescripcions	ITs INF	ITs ADM	PAO
<input type="checkbox"/>		0	1	0	-
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Prescripcions ITs INF ITs ADM PAO

CIP	Nom	Data baixa	Diagnòstic	Durada	Data alta	Motiu alta	Data comunicat prop. vis.	Data màx. prop. vis.	Validar
<input checked="" type="checkbox"/>		20/04/22	MASTODÍNIA	2	21/04/22	I			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>

Doble click per accedir a la IT

Validar

Si no hi està d'acord, ha de marcar la creu (x) de la columna esquerra.


sprft023 - Model Col·laboratiu d'Infermeria - Propostes pendents de signatura/validació

Usuari	Nom	Prescripcions	ITs INF	ITs ADM	PAO
<input type="checkbox"/>		0	1	0	-
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Prescripcions ITs INF ITs ADM PAO

CIP	Nom	Data baixa	Diagnòstic	Durada	Data alta	Motiu alta	Data comunicat prop. vis.	Data màx. prop. vis.	Validar
<input checked="" type="checkbox"/>		20/04/22	MASTODÍNIA	2	21/04/22	CM			<input type="checkbox"/>

Aquesta acció, obre un quadre de diàleg on s'ha d'indicar el motiu del rebuig.

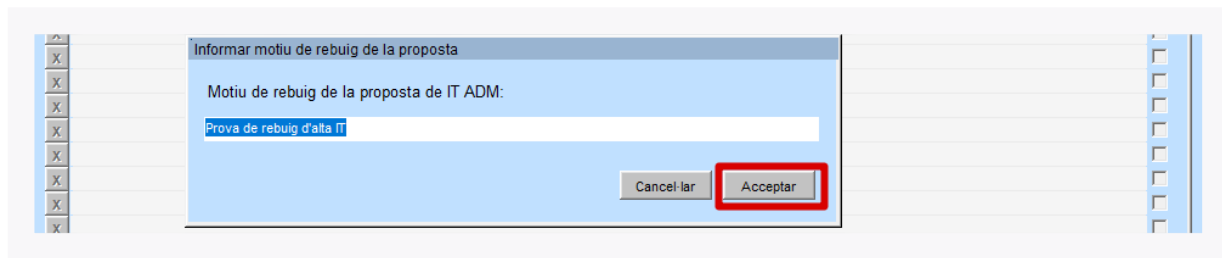


Amb això, el sistema no generarà cap data d'alta per a aquella IT.


1 Baixes de l'usuari:									
	Causa	Causa	Durada	Durada			D. alta	Marcar com	
	Data Baixa	Baixa	Data Alta	Alta	real	òptima	Diagnòstic	Metge Responsable	a Recaiguda
	20/04/2022	MC			2	13	MASTODINIA		06/05/2022

## Creació i validació de propostes de comunicat de confirmació amb data superior a la durada òptima de la IT


Si el professional d'infermeria ha de fer un comunicat sobre una IT per a la qual no se n'ha autoritzat la vigència, primer, cal seguir els passos habituals.

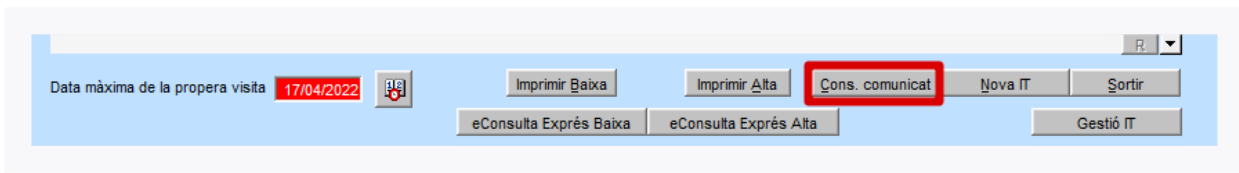

Al fer-ho, el sistema mostrarà un avís demanant si es vol proposar un nou diagnòstic.

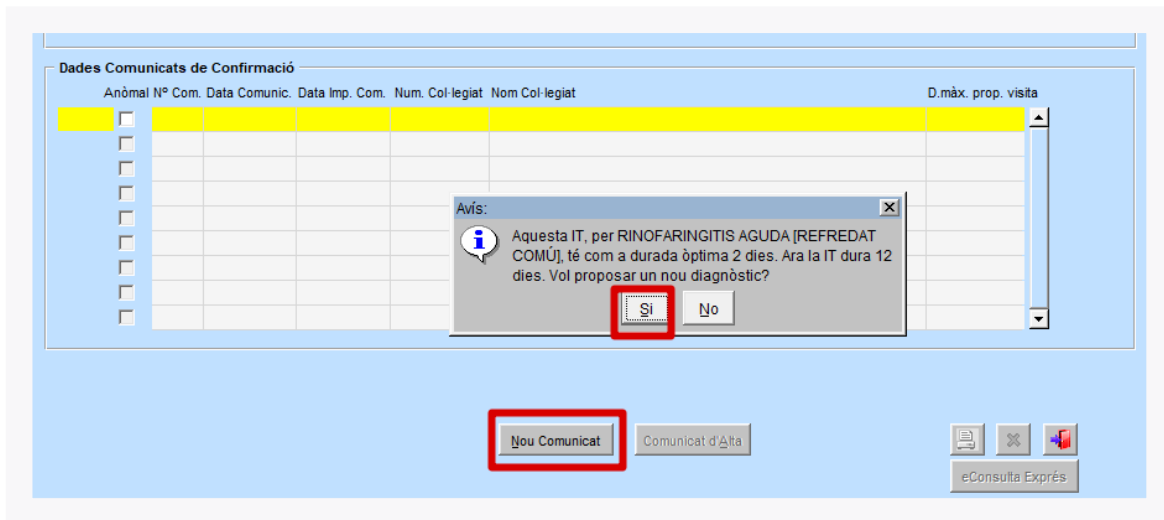

I es podrà evolucionar a un altre diagnòstic.

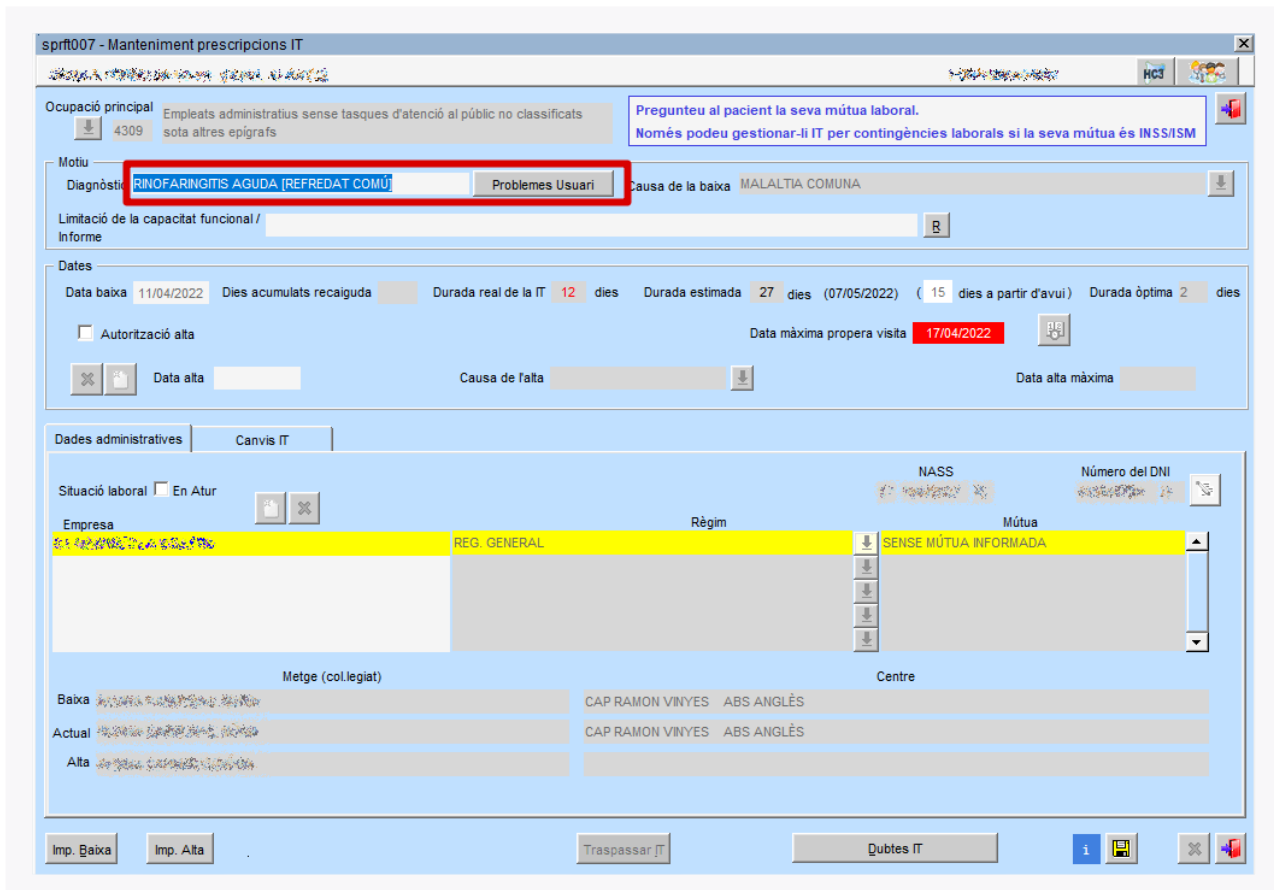



Motiu:   
Diagnòstic: **PNEUMÒNIA BACTERIANA** Problemes Usuari Causa de la baixa: MALALTIA COMUNA   
Limitació de la capacitat funcional / Informe: B   
Imp. Baixa Imp. Alta Traspasar IT Dubtes IT Guardar

En guardar la modificació, el professional validador rebrà un avís sobre el canvi de diagnòstic.

prtf116c - Gestió individual de comunicats de confirmació d'IT   
prtf111n - Nou comunicat   
Dade Durada estimada: 14 dies fins: 24/04/2022 ( 2 dies a partir d'avui )   
Durada òptima: 14   
Data Comunicat: 22/04/2022 Data màxima propera visita: 24/04/2022   
(segons durada estimada)   
Informe: Proposta de comunicat de confirmació amb canvi de diagnòstic   
C  Traspasar de Província (fora de Catalunya)   
Acceptar Cancel·lar   
Durada IT (dies) estimada / real: 27 / 12   
Data alta estimada: 07/05/2022   
Recaiguda acumulada (dies):   
OMÚ   
Permis alta: No

I el comunicat quedarà marcat amb l'etiqueta "en curs" fins que hagi estat validat.

Dades Comunicats de Confirmació						
Anòmal	Nº Com.	Data Comunic.	Data Imp. Com.	Num. Col·legiat	Nom Col·legiat	D.màx. prop. visita
<input checked="" type="checkbox"/>		22/04/2022		11703632		24/04/2022

En cas que s'allargui la IT a causa del mateix diagnòstic, aquesta gestió l'ha de dur a terme un professional de medicina.